מפתח גיליונות:
1
2
3
4
5
6
7
עורק ניקוז ראשי
קו סניקה מתוכנן לביוב
פוליאתילן בקוטר 110מ"מ
ע.ת. 929/112A
חציית קו מקורות - קו בנקז
ראה פרט מס' 2
בגליון פרטים מס': 2555-100
יציאה ניקוז לשטח
IL=170.08
25/1
24/1
גוש מס' 10350
931/112A
Scale 1:250
Meter 5 0 5 10 15 20 25 Meter

	תאריך	תפוצה
		מזמין
	23/07/2019	●

מס' תאריך | שינויים | חתימה

מקרא

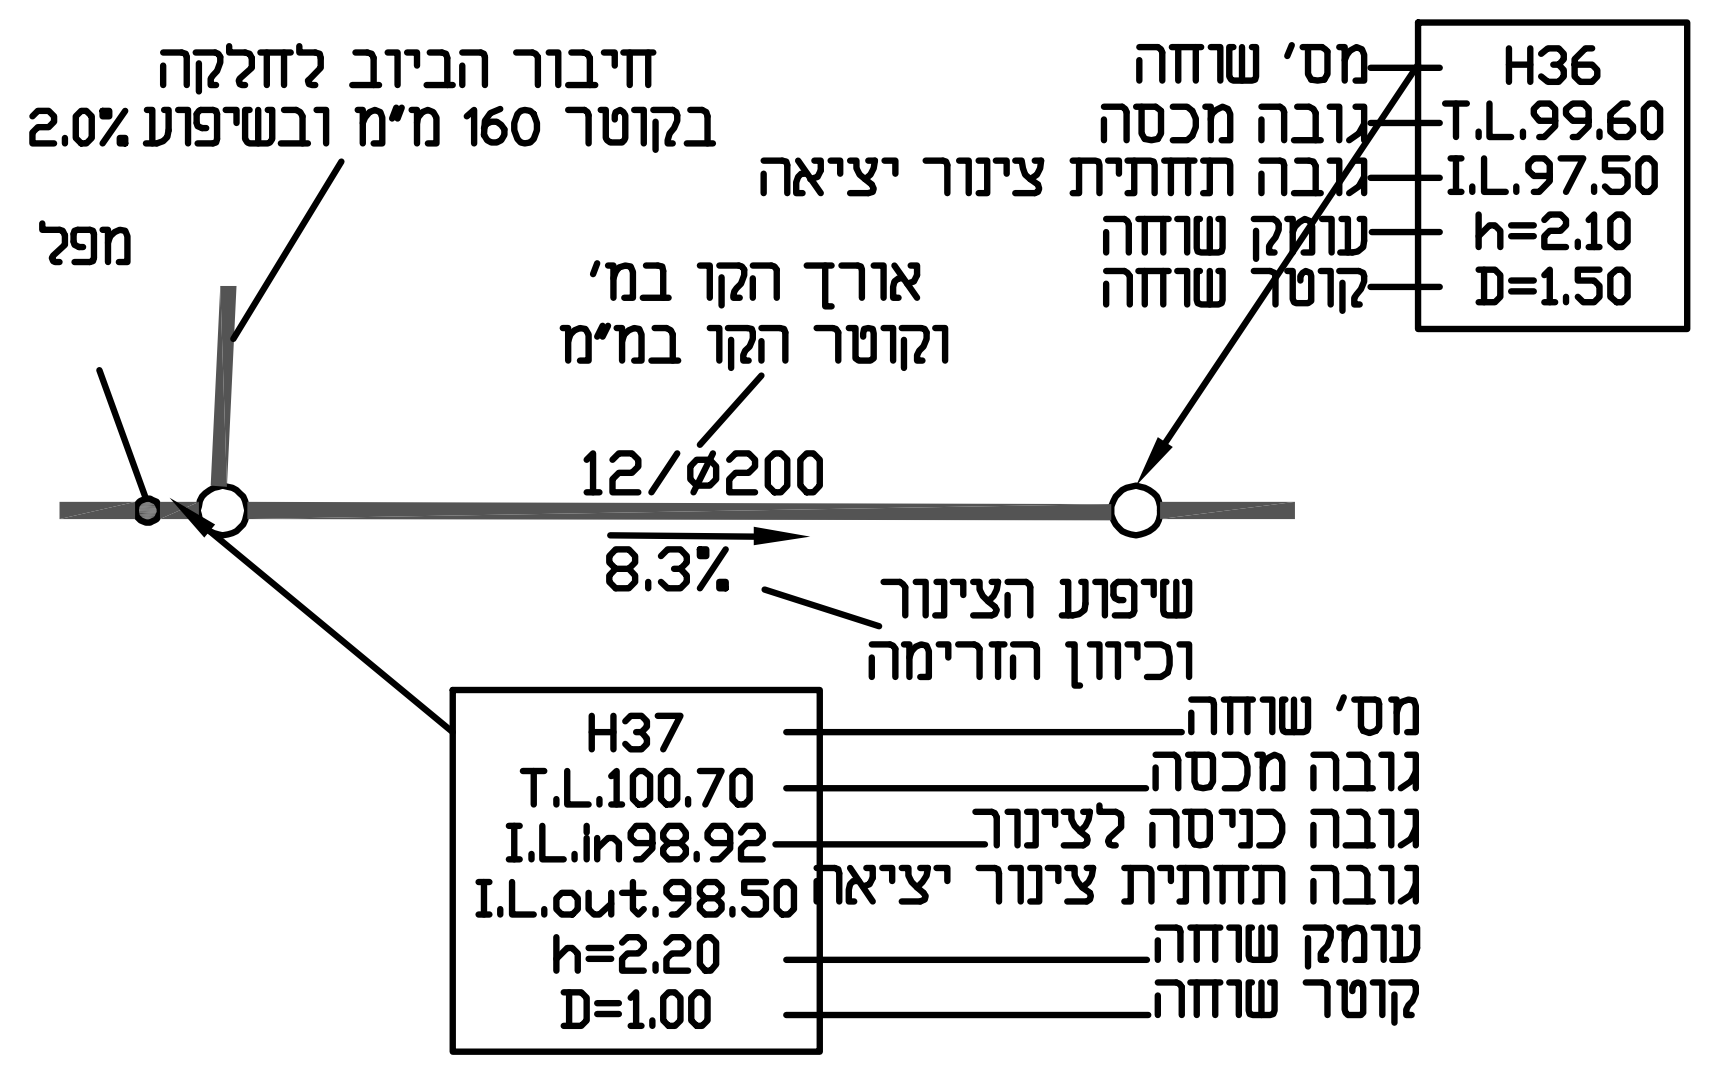
H36
T.L.99.60
I.L.97.50
h=2.10
D=1.50
מס' שוחה
גובה מכסה
גובה תחתית צינור יציאה
עומק שוחה
קוטר שוחה
חיבור הביוב לחלקה
בקוטר 160 מ"מ ובשיפוע 2.0%
מפל
אורך הקו במ'
וקוטר הקו במ"מ
12/ø200
8.3%
שיפוע הצינור
וכיוון הזרימה
H37
T.L.100.70
I.L.in98.92
I.L.out.98.50
h=2.20
D=1.00
מס' שוחה
גובה מכסה
גובה כניסה לצינור
גובה תחתית צינור יציאה
עומק שוחה
קוטר שוחה

קו כחול	🟦
קו ניקוז מתוכנן	- - -
תאורה קיים	🟪
קו בזק תת קרקעי	bzq-d bzq-d
קו בזק עילי	bzq-up
קו חשמל תת קרקעי	elc-d elc-d
קו מים קיים מקורות	- - -
קו מים קיים תאגיד	malem-k
קו ביוב סניקה מתוכנן	PE-ø110mm
קו ביוב גרביטציה מתוכנן	ø200mm

6

הוכן עבור:

יובלי העמק בע"מ
תאגיד המים והביוב מ.א. עמק יזרעאל

אלנאשף הנדסה בע"מ
תכנון ויעוץ מערכות מים וביוב
טל: 072-2370366 פקס: 072-2370367
E-mail: nashif_eng@012.net.il

מכון התקנים הישראלי

שם הפרוייקט:
תוכנית מפורטת להנחת מערכת ביוב
בכפר סואעד חמירה

נושא השרטוט:
קו ביוב מצב קיים
ומתוכנן

	תכנן	בקר	אשר	שרטוט מס':	מס' תוכנית:
	מ.זבידאת	ס.גבארה	ס.נאשף	6 מתוך 7	12/19/B37/06
	23/07/19	23/07/19	23/07/19	קנ"מ: 1:250	תאריך: 07/2019

לשיפוט ○	לאינפורמציה ○	לעיון ●
למכרז ○	לתאום שרותים ○	לביצוע ○

שם קובץ: G/saied/nashif handasa/projects/2019/yovle h3emek/swaed/swaed-t-01